

Магнитный держатель для кабеля с двумя проушинами

«МЭТ-05-02»

Руководство по эксплуатации

АЦДР.425921.022 РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Магнитный держатель для кабеля с двумя проушинами «МЭТ-05-02» АЦДР.425921.022 (далее – МЭТ-05-02, изделие) – это вспомогательное оборудование, предназначенное для крепления чувствительного элемента (далее ЧЭ).

1.1.2 МЭТ-05-02 представляет собой магнитную клипсу с двумя проушинами для фиксации ЧЭ.

1.1.3 Изделие является невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики	Значение
1.2.1 Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	категория размещения 3
1.2.2 Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение, g	1-35 0,5
1.2.3 Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 50
1.2.4 Масса изделия, г (не более)	15
1.2.5 Габаритные размеры изделий, мм	29.3×14.2
1.2.6 Средний срок службы изделия, лет	10

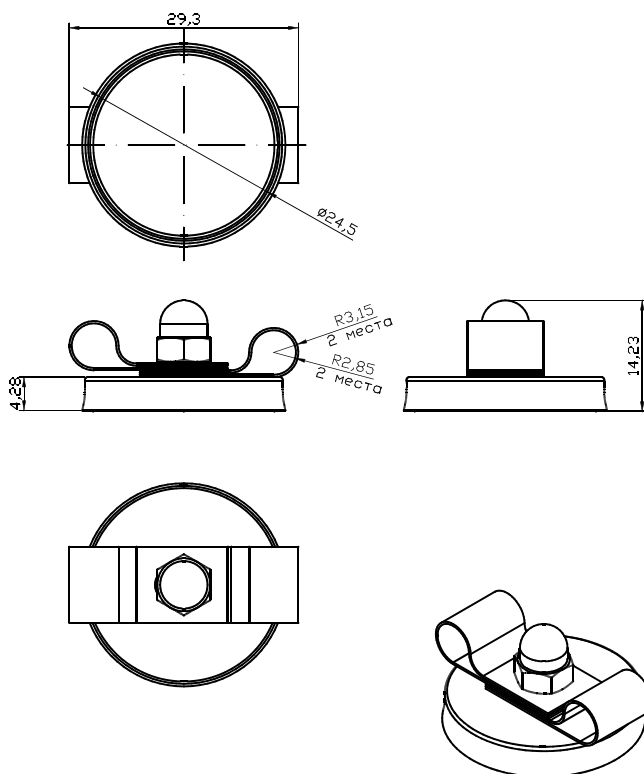


Рисунок 1. Чертёж МЭТ-05-02

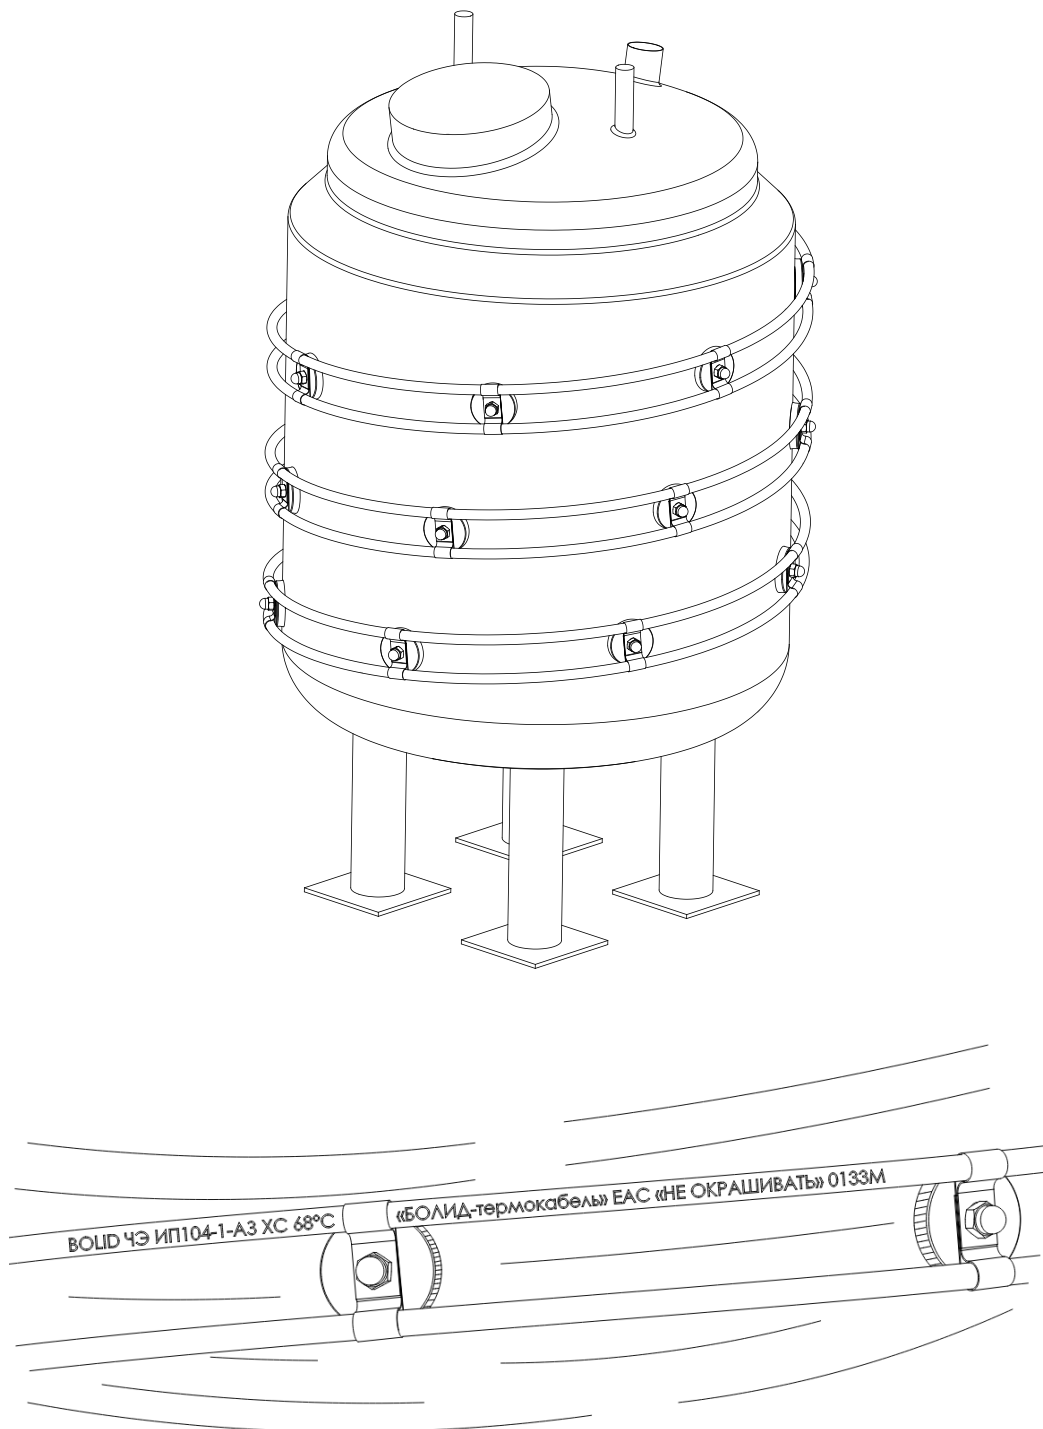


Рисунок 2. Пример размещения МЭТ-05-02

1.3 Состав изделия

Комплект поставки соответствует Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Обозначение	Наименование	Количество
АЦДР.425921.022	«МЭТ-05-02»	1 комплект (10 шт. изделий)
АЦДР.425921.022 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.
	Упаковка индивидуальная	1 шт. (10 шт. изделий)
	Упаковка групповая	1 шт. (10 комплектов по 10 шт. изделий)

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Конструкция изделия удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 50571.3.

2.2 Описание эксплуатационных ограничений, конструкции, монтажа и эксплуатации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.425212.001 РЭп (полная версия) на Извещатель пожарный тепловой максимальный линейный адресный ИП104-1 «БОЛИД-термокабель», которое размещено на сайте bolid.ru в разделе «Продукция».



2.3 В случае обнаружения технической неисправности изделия, оно должно быть выведено из эксплуатации.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие является необслуживаемым.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Изделие является неремонтируемым.

4.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации.

4.3 Рекламации направлять по адресу:

АО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел.: +7 (495) 775-71-55, электронная почта: info@bolid.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

141006, Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., 120Б, стр. 3.

4.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка и пломбирование изделий не предусмотрены.

6 УПАКОВКА

Изделие упаковано в индивидуальную упаковку – пакет полиэтиленовый с замком.

7 ХРАНЕНИЕ

7.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

7.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °С.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка изделий допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Утилизация изделий производится с учётом отсутствия в них токсичных компонентов.

9.2 Драгоценные и цветные металлы отсутствуют.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие техническим требованиям, изложенным в данном РЭ, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Магнитный держатель для кабеля с двумя проушинами «МЭТ-05-02» АЦДР.425921.022 изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____
Ф.И.О. _____
число, месяц, год _____

