

СЪЁМНИК ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

«Съёмник ДИП», со штангой

ИСО 9001

Руководство по эксплуатации
АЦДР.466941.001 РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Устройство для снятия и установки пожарных извещателей (далее – съёмник) предназначено для эксплуатационного размещения в базу и демонтажа пожарных извещателей «ДИП-34А-01-02», «ДИП-34А-03», «ДИП-34А-04», «ДИП-34А-05», «ДИП-34ПА», «ДИП-34ПА-03», «С2000-ИП-02», «С2000-ИП-03», «С2000-ИП-ПА», «С2000-ИП-ПА-03», «С2000-ИПГ», «СОНет» и других в аналогичном корпусе, без необходимости проведения работ на высоте (без применения лестницы).

1.1.2 Применяется для извещателей закреплённых на неподвижную основу.

1.1.3 Может применяться для установки и снятия устройств в защитном колпачке.

1.1.4 Съёмник является обслуживаемым, неремонтируемым и невосстанавливаемым изделием.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики	Значение
1.2.1 Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ... +50
1.2.2 Относительная влажность воздуха, %, при +50 °С	до 93
1.2.3 Масса изделия в сборе, кг, не более	2
1.2.4 Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота	1130 196 110
1.2.5 Съёмник ДИП в раздвинутом состоянии, м	3,7 max
1.2.6 Возможности работы с извещателем	перпендикулярно ±30°

1.3 Состав изделия

Комплект поставки съёмника.

Таблица 1.3.1

Наименование	Количество, шт.
Съёмник ДИП АЦДР.466941.001	1
Съёмник ДИП АЦДР.304119.001 Держатель телескопический, с шаговой фиксацией	1
Руководство по эксплуатации АЦДР.466941.001 РЭ	1
Упаковка	1

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка к работе

- Для выбора необходимой рабочей длины, необходимо нажать на красную кнопку держателя, выдвинуть штангу на необходимую длину, отпустить красную кнопку, при этом убедиться, что фиксатор попал в отверстие держателя.

2.2 Снятие извещателя

Два положения держателя съёмника ДИП при снятии извещателя:

- 1) Перпендикулярно потолку поднесите съёмник к извещателю, убедитесь, что извещатель находится в центре держателя. Утяжелители должны быть примкнуты к штанге.
 - 2) При затруднённом доступе к извещателю, возможно его снятие под углом до 30 градусов. Поднесите съёмник к извещателю, убедитесь, что утяжелители расправлены к ручкам основания съёмника.
- Слегка нажмите снизу вверх, чтобы зафиксировать пружины держателя на устройстве. Будьте осторожны при использовании на подвесных потолках.
 - Поверните устройство против часовой стрелки на 10-15 градусов.
 - Опустите держатель с извещателем.

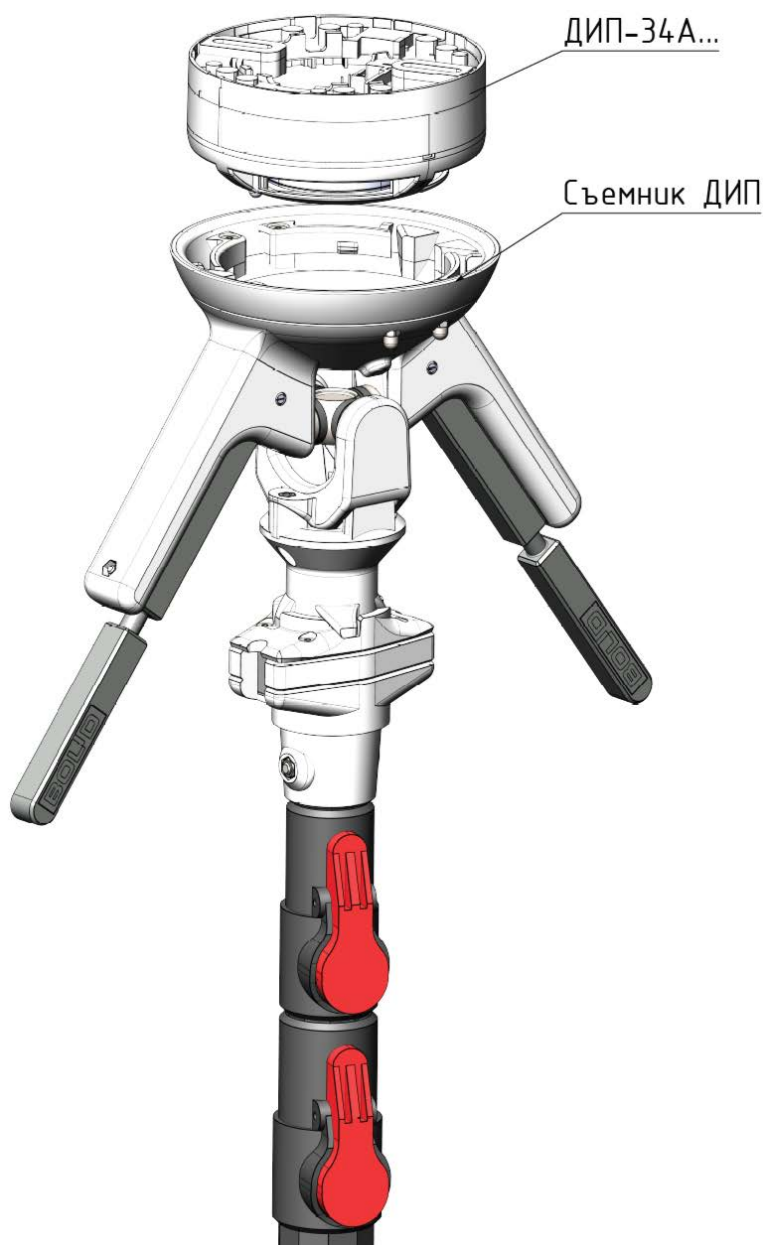


Рисунок 1. Съёмник ДИП

2.3 Установка извещателя

- Установите извещатель в держатель, защёлкнув пружины основания держателя.
- Перпендикулярно потолку поднесите съёмник к базе. При затруднённом доступе, положение держателя под углом до 30 градусов.
- Вращайте по часовой стрелке, поджимая вверх (до момента, пока держатель с прибором не будет вщёлкнут в базу), затем поверните ещё на 10-15 градусов до полной фиксации в базе.
- Плавно тяните вниз съёмник, пока извещатель не выйдет из пружин.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Удаление пыли с поверхности съёмника, подтягивание фиксирующих винтов по мере необходимости.

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

4.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °С.

4.3 Допускается хранить съёмник вертикально на устойчивой ровной горизонтальной поверхности согласно рисунку 2, при этом утяжелители должны быть в сложенном положении.

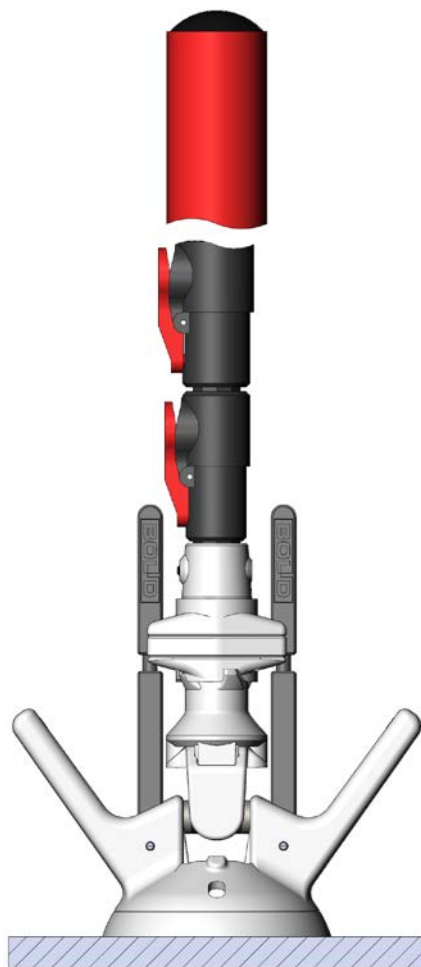


Рисунок 2. Съёмник ДИП

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 5.1 Транспортировать изделие в собранном состоянии, со сложенными утяжелителями к штанге.
- 5.2 Транспортировка изделий допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С

6 УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1 Утилизация изделия производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.
- 6.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).
- 6.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие заявленным характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

- 8.1 Производство «Съёмник ДИП» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте bolid.ru в разделе «О компании».

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

- 9.1 Комплекты «Съёмник ДИП» изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документации, признаны годными к эксплуатации и упакованы АО НВП «Болд».
- 9.2 Квартал и год выпуска указаны на сопровождающей документации «Съёмник ДИП».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____
Ф.И.О.

число, месяц, год

